ANEXA 1

DISTRIGAZ SUD
REȚELE

Nr. solutie de acces: 370206 / 15.09.2026

SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr. cerere aviz tehnic 211245309 Data 05.08.2026


Nume solicitant UAT MUNICIPIUL FETESTI Amplasament: Localitatea FETESTI-GARA

Str. JANDARMERIEI, Strada , Nr. 16B , Bl. _____ , Sc. _____ , Apt. _____

Cod GIS Solutie Alimentare Workspace BSTR 171437

Tip solutie: ☒ Extindere / Redimensionarea obiectivului ☒ Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM

Alte informatii cu privire la solutie _____

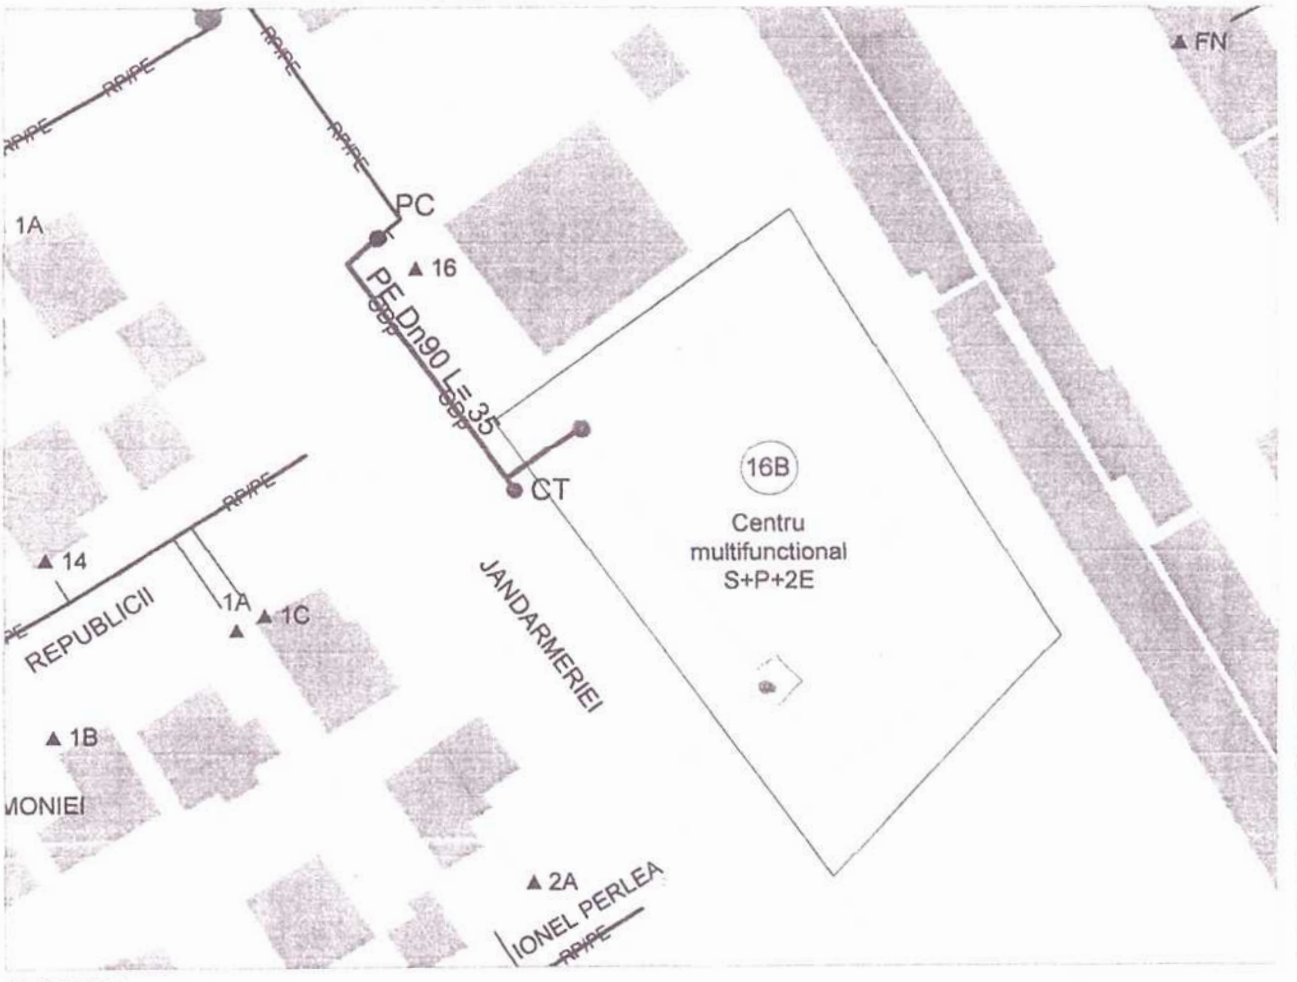

LEGENDA

- *Punct cuplare*
- MP / OL — CND gaze MP OL existenta Ø ____
- RP / OL — CND gaze RP OL existenta Ø ____
- JP / OL — CND gaze JP OL existenta Ø ____
- MP / PE — CND gaze MP PE existenta Dn____
- RP / PE — CND gaze RP PE existenta Dn 90mm
- JP / PE — CND gaze JP PE existenta Dn ____
- CDp — Ext. CND gaze propusa___ PE Dn ____ la notif.:_____

- *Solutie propusa*
- CDp — Extindere CND gaze propusa PE Dn 90mm, L=35m (domeniul public)
- PC *Punct de cuplare*
- CT Cap terminal
- Vana propusa: _____
- BRp — Bransament gaze propus PE Dn32mm; L=11m; Firida cod SAP 8500138/ FPRM-25-02-E
- PR propus (PR-PJ): 50 mc/h; PM propus: G25; ΔP=2.5 mbar;
- *SRM propus:* _____
- SR propus: _____

Element cuplare bransament pe conducta:

- ☒ teu bransament PE
- ☐ teu bransament OL
- ☐ sa bransare

- Interval presiuni element cuplare:
  - ☐ 0,035 - 5bar
  - ☐ 0,2 - 5bar
  - ☐ 0,3 - 6 bar

Emitent,
Specialist/analist tehnic distributie,
Nume PIRVU ADRIAN
Legitimatie PGD nr. 211170046
Semnatura _____
Data 15.09.2026

FD - 764 - 1015